

FIRESAFE / FSP

Firestop Paint

PRODUKTDATABLAD

Dato: 30-07-2025

Rev.: 0

Udarbejdet af: PP

Kontrolleret af.: HKE

Europæiske godkendelser:

ETA nr.: 25/0231 Penetration Seals

DoP-nr: FS/PP/FSP - 30-07-2025

CE 2821

PRODUKTBESKRIVELSE

FIRESAFE / FSP er en brandsikker maling baseret på et polymersystem.

Denne maling bruges blandt andet til brandbehandling af FIRESAFE / FSB brandplader FSB1 og FSB2.

FIRESAFE / FSP anvendes også til brandsikring af kabelstiger, kabelbroer og kabler samt rørgennemføringer. Dette giver en brandsikker og røgsikker forsegling til tilstødende rum.



Brandmodstand
≤ 240 minutter



Akustisk isolering
FIRESAFE / FSB
Rw ≤ 28 dB



Levetid
25 år



Kan overmales
efter 24 timer



FIRESAFE / FSP er en del af FIRESAFE / FSB brandsikringssystem.


FIRESAFE / FSP skal bruges i kombination med FIRESAFE / FSB brandplader FSB1 - FSB2 og FIRESAFE / FSA Akryl.

EGENSKABER
✓ Brandmodstand ≤ EI 240 i kombination med FSB systemet
✓ CE-certificeret
✓ Miljø- og brugervenlig
✓ Hurtig og nem påføring
✓ Permanent elastisk
✓ Kan bruges udendørs, spørg vedrørende betingelser
✓ Vand- og frostbestandig efter fuldstændig hærkning
✓ Kan overmales efter 24 timer
✓ Produktets levetid mindst 25 år

ANVENDELSESOMRÅDER
✓ Murede, støbte vægkonstruktioner densitet ≥ 350 kg/m ³
✓ Murede, støbte pladekonstruktioner densitet ≥ 400 kg/m ³
✓ Isolerede og ikke-isolerede gipsvægge ≥ 100 mm
✓ CLT (krydslaminerede trækonstruktioner) væg ≥ 100 mm
✓ CLT (krydslaminerede trækonstruktioner) dække ≥ 140 mm
✓ Sandwich panelvæg ≥ 100 mm
✓ Brandbeskyttelse på elektriske og VVS installationsgennemføringer
✓ Samlinger og åbninger i FSB systemet

Emballage:

FIRESAFE FSP	Indhold	Palle	Palle	Artikel nr.
Spand	6 kg	80 spande	480 kg	100.210

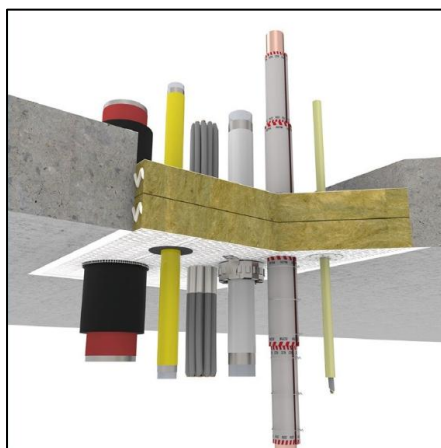

Scan QR-koden for
detaljerede oplysninger



FIRESAFE /
FIRE PROTECTION

FIRESAFE /

Alle oplysninger i dette datablad skal betragtes som retningsgivende værdier, hentet fra tests og vores samlede viden og erfaringer med produktet. Disse oplysninger må ikke bruges som dokumentation eller verifikation for andre tests eller systemer. Firesafe AS påtager sig ikke ansvar for produktets videre anvendelsesmuligheder eller forkert anvendelse. Bruger er ansvarlig for at seneste revision af nærværende dokument benyttes. Kontrol kan udføres på vores hjemmeside www.firesafe.no. Dette dokument må ikke kopieres uden skriftligt samtykke fra Firesafe AS.

Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf.: +47 22 72 20 20. Tlf.: +47 09 110. E-mail: firmapost@firesafe.no

FIRESAFE / FSP

Firestop Paint

PRODUKTDATABLAD

Dato: 30-07-2025

Rev.: 0

Udarbejdet af: PP

Kontrolleret af: HKE

Europæiske godkendelser:

ETA nr.: 25/0231 Penetration Seals

DoP-nr: FS/PP/FSP - 30-07-2025

CE 2821

Tekniske data:

FIRESAFE / FSP	EAN-kode 7070800102375
Tilstand	Brugsklar, brandmaling efter omrøring
Farve	Hvid overflade
Farvekode	RAL 9002 / NCS S1002-Y
Opbevaringstemperatur under transport	+5 °C til +30 °C
Opbevaringstid	Uendelig i uåbnet plastemballage og ved temperaturer mellem +5 °C og +30 °C
Temperatur ved brug	+5 °C til +30 °C
Kontinuerlig temperaturmodstand	-15 °C til +80°C (efter fuldstændig hærkning)
Fuldstændig hærket	3 til 5 dage afhængig af brandmalingens tykkelse og temperatur
Fleksibilitet	Mere end ± 12,5 % (i henhold til ISO 11600)
Reaktion mod brand	Klasse E i overensstemmelse med EN 13501-1
VOC-indhold	1 g/l
Europæiske godkendelser	ETA 25/0231. Penetration Seals
Teststandard	Testet i henhold til EN 1366-3. Penetration Seals
Produktets levetid	Mindst 25 år

Tilladte miljøforhold



Kan bruges udendørs, tåler vand og frost. Spørg vedrørende betingelser for udendørs brug.

Tilgængelige dokumenter og godkendelser for FIRESAFE / FSP

Tekniske dokumenter	Godkendelser
✓ Produktdatablad (PDS)	✓ Testet i henhold til EN 1366-3
✓ Teknisk datablad (TDS)	✓ Klassificering i overensstemmelse med EN 13501-2
✓ Sikkerhedsdatablad (SDS)	✓ Klassificering i overensstemmelse med EAD 350454-00-1104
✓ CE-certificeret	✓ ETA.: 25/0231 Penetration Seals
✓ Udslipsrapporter	✓ Ydeevneerklæring (DoP)
✓ Akustisk rapport	

Ovenstående dokumenter kan fås fra din kontaktperson hos Firesafe, via QR-kode (Digital Pass), eller på Firesafe's hjemmeside:

www.firesafe.dk.

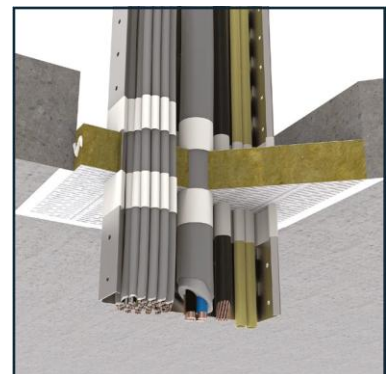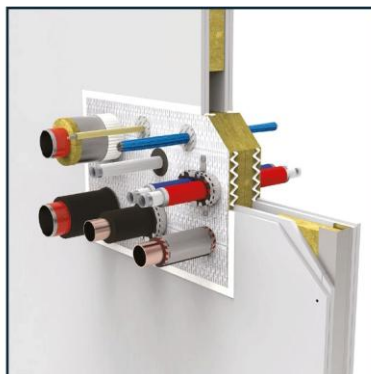

FIRESAFE

Alle oplysninger i dette datablad skal betragtes som retningsgivende værdier, hentet fra tests og vores samlede viden og erfaringer med produktet. Disse oplysninger må ikke bruges som dokumentation eller verifikation for andre tests eller systemer. Firesafe AS påtager sig ikke ansvar for produktets videre anvendelsesmuligheder eller forkert anvendelse. Bruger er ansvarlig for at seneste revision af nærværende dokument benyttes. Kontrol kan udføres på vores hjemmeside www.firesafe.no. Dette dokument må ikke kopieres uden skriftligt samtykke fra Firesafe AS.

Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf.: +47 22 72 20 20. Tlf.: +47 09 110. E-mail: firmapost@firesafe.no